стильe

полотенцесушители из нержавеющей стали

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Вентили для дизайн-радиаторов и полотенцесушителей «Стилье»
ТУ 28.14.13-004-74782633-2019

Изготовитель: ООО «Кубатура»
195030, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Коммуны, 67
стилье.рф

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с устройством, монтажом и обслуживанием изделия Вентиль «Стилье».

Надежность работы изделия и срок службы во многом зависят от правильной эксплуатации, поэтому перед его монтажом необходимо внимательно ознакомиться с настоящим документом.

1. Общие указания

1.1. Вентиль «Стилье», в дальнейшем «Вентиль», предназначен для поддержания комфортной температуры воздуха в помещении путем изменения количества теплоносителя, подаваемого в дизайн-радиатор (полотенцесушитель), а также для полного перекрытия водотока, что позволяет демонтировать дизайн-радиатор (полотенцесушитель) без отключения системы ГВС или отопления.

1.2. Вентиль производится по технологии ООО «Стилье» и может использоваться в качестве запорно-регулируемой арматуры для полотенцесушителей и дизайн-радиаторов широкого спектра производителей.

1.3. Некоторые вентили конструктивно могут быть выполнены со встроенным спускным клапаном.

1.4. Возможные варианты исполнения (см. рис. 1, 2, 3):

1.4.1. Вентиль запорный н/ж «Стилье» (круглый):

Вентиль запорный (круглый)
G 1/2” НР × G 1/2” НР

Вентиль запорный (круглый)
G 1/2” НР × G 3/4” НГ

Вентиль запорный (круглый)
G 1” НГ × G 1/2” НР

Вентиль запорный (круглый)
G 1” НГ × G 3/4” НГ

Рис.1

1.4.2. Вентиль запорный н/ж «Стилье» (скрытый):

Вентиль запорный (скрытый)
G 1/2” НР × G 1/2” НР

Вентиль запорный (скрытый)
G 1/2” НР × G 3/4” НГ

Вентиль запорный (скрытый)
G 1” НГ × G 1/2” НР

Вентиль запорный (скрытый)
G 1” НГ × G 3/4” НГ

Рис.2

1.4.3. Вентиль запорный н/ж «Стилье» (крестовой):

Вентиль запорный (крестовой)
G 1/2” НР × G 1/2” НР

Вентиль запорный (крестовой)
G 1/2” НР × G 3/4” НГ

Вентиль запорный (крестовой)
G 1” НГ × G 1/2” НР

Вентиль запорный (крестовой)
G 1” НГ × G 3/4” НГ

Рис.3

2. Технические характеристики

2.1. Корпус изделия и колпачок изготовлены из пищевой нержавеющей стали марки AISI 304 L (04Х18Н10), остальные сборочные единицы из латуни ЛС59.

2.2. Рабочее давление: от 3 до 12 атм.

2.3. Давление испытаний: 15 атм.

2.4. Температура теплоносителя: до 95°С.

3. Принцип работы и комплектация

В процессе эксплуатации изделия «Вентиль» позволяют производить необходимые регулировки для поддержания комфортной температуры в помещении. Данный эффект достигается за счет возможности изменения подачи теплоносителя в полотенцесушитель. Регулировка производится механическим способом посредством вращения оси вентиля (10) по и против часовой стрелки.

Вращение преобразуется в поступательное движение оси. В крайнем нижнем положении шток перекрывает проходное сечение, а в крайнем верхнем - полностью открывает его. Уплотнение штока выполнено сальниковым.

Вентиль может быть применен не только как перекрывающее устройство, но и как регулирующее ввиду того, что его конструкция позволит не полностью перекрыть поток теплоносителя, а частично.

Схема вентилей:

- вентиль запорный н/ж «Стилье» (круглый) (рис. 4, 5, 6, 7):

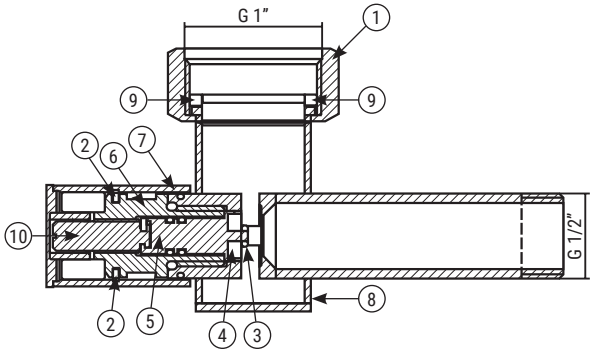

1) Гайка G1”
2) Уплотнительное кольцо
3) Гайка М4
4) Прокладка 13,3х3х4
5) Уплотнительный блок
6) Корпус кранбуксы
7) Маховик
8) Корпус вентиля
9) Прокладка под гайку G1”
10) Ось вентиля

Вентиль запорный н/ж «Стилье» (круглый)
G1” н.г. / G1/2” нар.р.

Рис.4

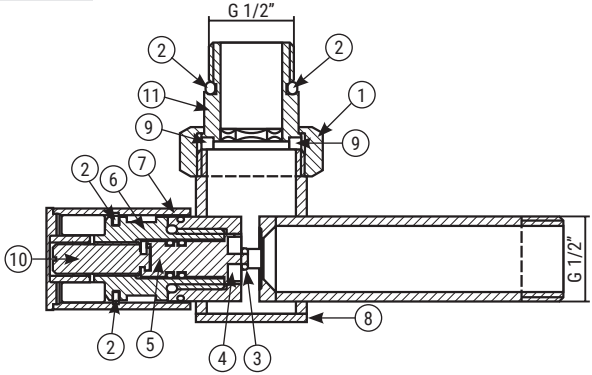

1) Гайка G3/4”
2) Уплотнительное кольцо
3) Гайка М4
4) Прокладка 13,3х3х4
5) Уплотнительный блок
6) Корпус кранбуксы
7) Маховик
8) Корпус вентиля
9) Прокладка под гайку G3/4”
10) Ось вентиля
11) Штуцер

Вентиль запорный н/ж «Стилье» (круглый)
G1/2” нар.р. / G1/2” нар.р.

Рис.5

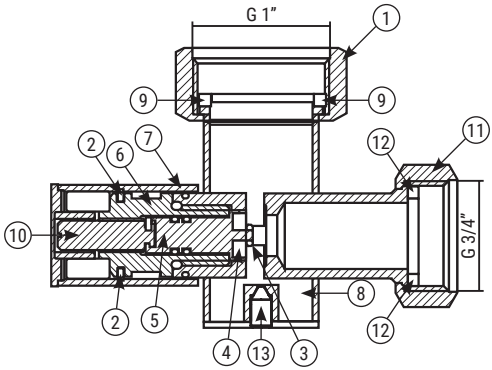

1) Гайка G1”
2) Уплотнительное кольцо
3) Гайка М4
4) Прокладка 13,3х3х4
5) Уплотнительный блок
6) Корпус кранбуксы
7) Маховик
8) Корпус вентиля
9) Прокладка под гайку G1”
10) Ось вентиля
11) Гайка G3/4”
12) Прокладка под гайку G3/4”
13) Воздушный клапан (для модификации вентиля с клапаном).

Вентиль запорный н/ж «Стилье» (круглый)
G1” н.г. / G3/4” н.г.
(возможно исполнение с клапаном)

Рис.6

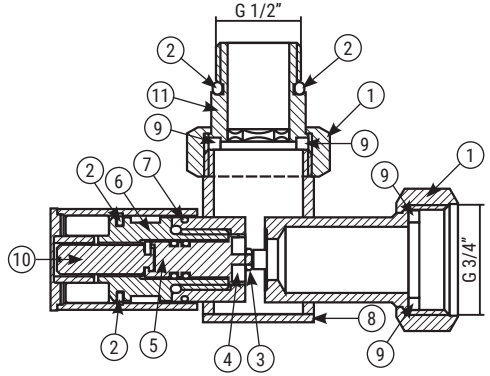

1) Гайка G3/4”
2) Уплотнительное кольцо
3) Гайка М4
4) Прокладка 13,3х3х4
5) Уплотнительный блок
6) Корпус кранбуксы
7) Маховик
8) Корпус вентиля
9) Прокладка под гайку G3/4”
10) Ось вентиля
11) Штуцер

Вентиль запорный н/ж «Стилье» (круглый)
G1/2” нар.р. / G3/4” н.г.
(возможно исполнение с клапаном)

Рис.7

- вентиль запорный н/ж «Стилье» (скрытый) (рис. 8, 9, 10, 11):

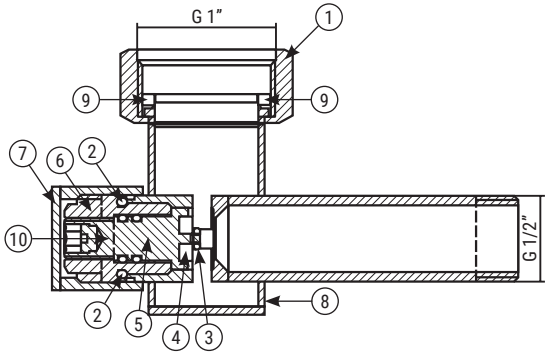

1) Гайка G1”
2) Уплотнительное кольцо
3) Гайка М4
4) Прокладка 13,3х3х4
5) Уплотнительный блок
6) Корпус кранбуксы
7) Колпачок
8) Корпус вентиля
9) Прокладка под гайку G1”
10) Ось вентиля

Вентиль запорный н/ж «Стилье» (скрытый)
G1” н.г. / G1/2” нар.р.

Рис.8

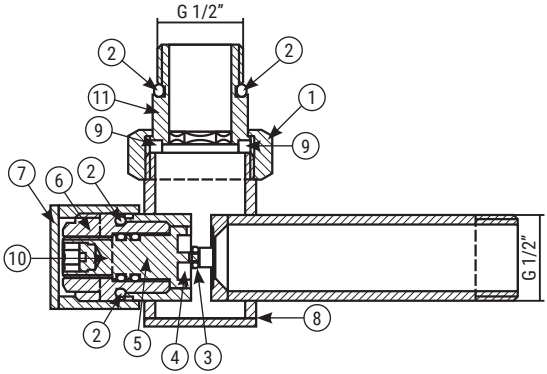

Вентиль запорный н/ж «Стилье» (скрытый)
G1/2" нар.р. / G1/2" нар.р.

1) Гайка G3/4"
2) Уплотнительное кольцо
3) Гайка M4
4) Прокладка 13,3x3x4
5) Уплотнительный блок
6) Корпус кранбуксы
7) Колпачок
8) Корпус вентиля
9) Прокладка под гайку G3/4"
10) Ось вентиля
11) Штуцер

Рис.9

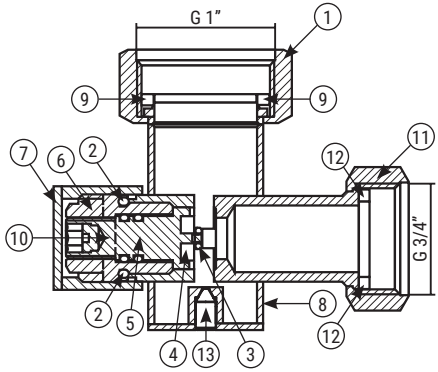

Вентиль запорный н/ж «Стилье» (скрытый)
G1" н.г. / G3/4" н.г.
(возможно исполнение с клапаном)

1) Гайка G1"
2) Уплотнительное кольцо
3) Гайка M4
4) Прокладка 13,3x3x4
5) Уплотнительный блок
6) Корпус кранбуксы
7) Колпачок
8) Корпус вентиля
9) Прокладка под гайку G1"
10) Ось вентиля
11) Гайка G3/4"
12) Прокладка под гайку G3/4"
13) Воздушный клапан (для модификации вентиля с клапаном)

Рис.10

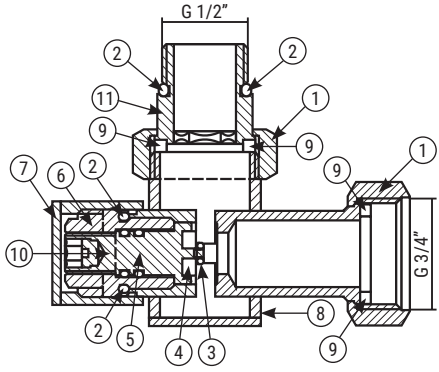

Вентиль запорный н/ж «Стилье» (скрытый)
G1/2" нар.р. / G3/4" н.г.

1) Гайка G3/4"
2) Уплотнительное кольцо
3) Гайка M4
4) Прокладка 13,3x3x4
5) Уплотнительный блок
6) Корпус кранбуксы
7) Колпачок
8) Корпус вентиля
9) Прокладка под гайку G3/4"
10) Ось вентиля
11) Штуцер

Рис.11

- вентиль запорный н/ж «Стилье» (крестовой) (рис. 12, 13, 14, 15): 4. Указания по эксплуатации

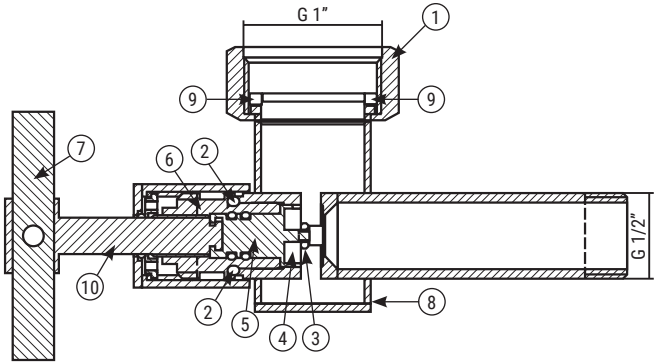

1) Гайка G1”
2) Уплотнительное кольцо
3) Гайка M4
4) Прокладка 13,3x3x4
5) Уплотнительный блок
6) Корпус кранбуксы
7) Маховик крест
8) Корпус вентиля
9) Прокладка под гайку G1”
10) Ось вентиля

Вентиль запорный н/ж «Стилье» (крестовой)
G1” н.г. / G1/2” нар.р.

Рис.12

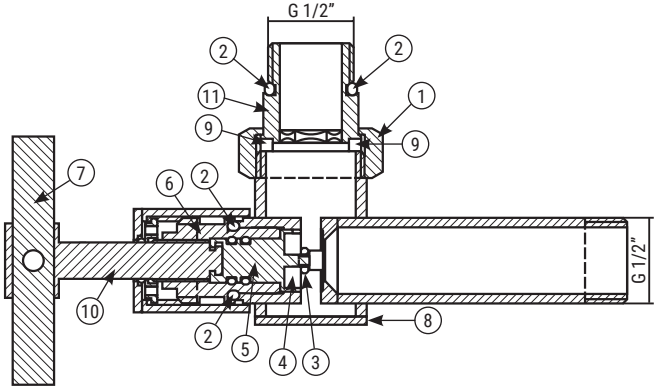

1) Гайка G3/4”
2) Уплотнительное кольцо
3) Гайка M4
4) Прокладка 13,3x3x4
5) Уплотнительный блок
6) Корпус кранбуксы
7) Маховик крест
8) Корпус вентиля
9) Прокладка под гайку G3/4”
10) Ось вентиля
11) Штуцер

Вентиль запорный н/ж «Стилье» (крестовой)
G1/2” нар.р. / G1/2” нар.р.

Рис.13

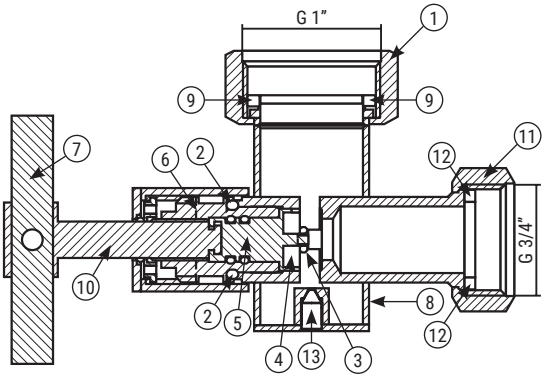

1) Гайка G1”
2) Уплотнительное кольцо
3) Гайка М4
4) Прокладка 13,3х3х4
5) Уплотнительный блок
6) Корпус кранбуксы
7) Маховик крест
8) Корпус вентиля
9) Прокладка под гайку G1”
10) Ось вентиля
11) Гайка G3/4”
12) Прокладка под гайку G3/4”
13) Воздушный клапан (для модификации вентиля с клапаном)

Вентиль запорный н/ж «Стилье» (крестовой)
G1” н.г. / G3/4” н.г.
(возможно исполнение с клапаном)

Рис.12

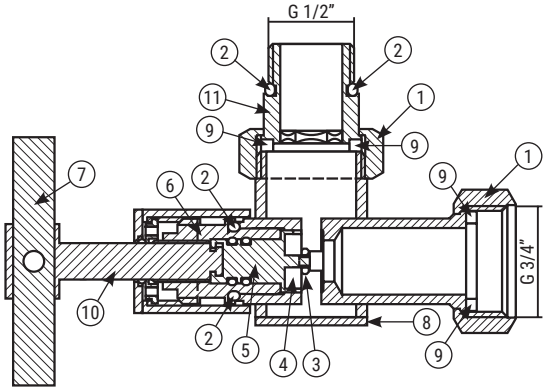

1) Гайка G3/4”
2) Уплотнительное кольцо
3) Гайка М4
4) Прокладка 13,3х3х4
5) Уплотнительный блок
6) Корпус кранбуксы
7) Маховик крест
8) Корпус вентиля
9) Прокладка под гайку G3/4”
10) Ось вентиля
11) Штуцер

Вентиль запорный н/ж «Стилье» (крестовой)
G1/2” нар.р. / G3/4” н.г.

Рис.13

4. Указания по эксплуатации

4.1. Запрещается вносить изменения в конструкцию изделия.

4.2. Особое внимание необходимо уделить уходу за изделием. Требуется исключить использование всех видов абразивных материалов, таких как металлические мочалки, губки грубой текстуры, чистящие порошки и другие средства, способные оставить царапины на поверхности изделия. Особенно следует избегать моющих средств, содержащих следующие вещества: соляную кислоту, фосфорную кислоту, уксусную кислоту, хлор. Хлорид алюминия, входящий в состав антиперспирантов, при попадании на поверхность изделия также может вызвать изменение цвета изделия. Для ухода за изделием производитель рекомендует применять мягкую ткань, смоченную в мыльном растворе на основе средства для мытья посуды.

5. Свидетельство о приемке

5.1. Вентиль н/ж «Стилье» соответствует требованиям технических условий ТУ 28.14.13-004-74782633-2019.

5.2. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделие без указания в паспорте.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Производитель гарантирует работоспособность Вентиля в течение 12 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения правил монтажа, эксплуатации и условий транспортировки.

6.2. «Вентиль», вышедший из строя в течение гарантийного срока, подлежит обмену (возврату) только при наличии руководства по эксплуатации на изделие с датой продажи и штампом ОТК.

Штамп ОТК

Дата выпуска: «_____» _____ 20____г.

.....

С правилами монтажа и эксплуатации ознакомлен. С гарантийными обязательствами производителя согласен. К внешнему виду и комплектации изделия претензий не имею.

Артикул изделия: _____ Дата продажи: «_____» _____ 20____г.

Покупатель: _____подпись _____ФИО

Продавец: _____подпись _____ФИО

стилье

Изготовитель: ООО «Кубатура»
195030, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Коммуны, 67
ТУ 28.14.13-004-74782633-2019
стилье.рф

ИЗДЕЛИЕ ЗАСТРАХОВАНО
ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ